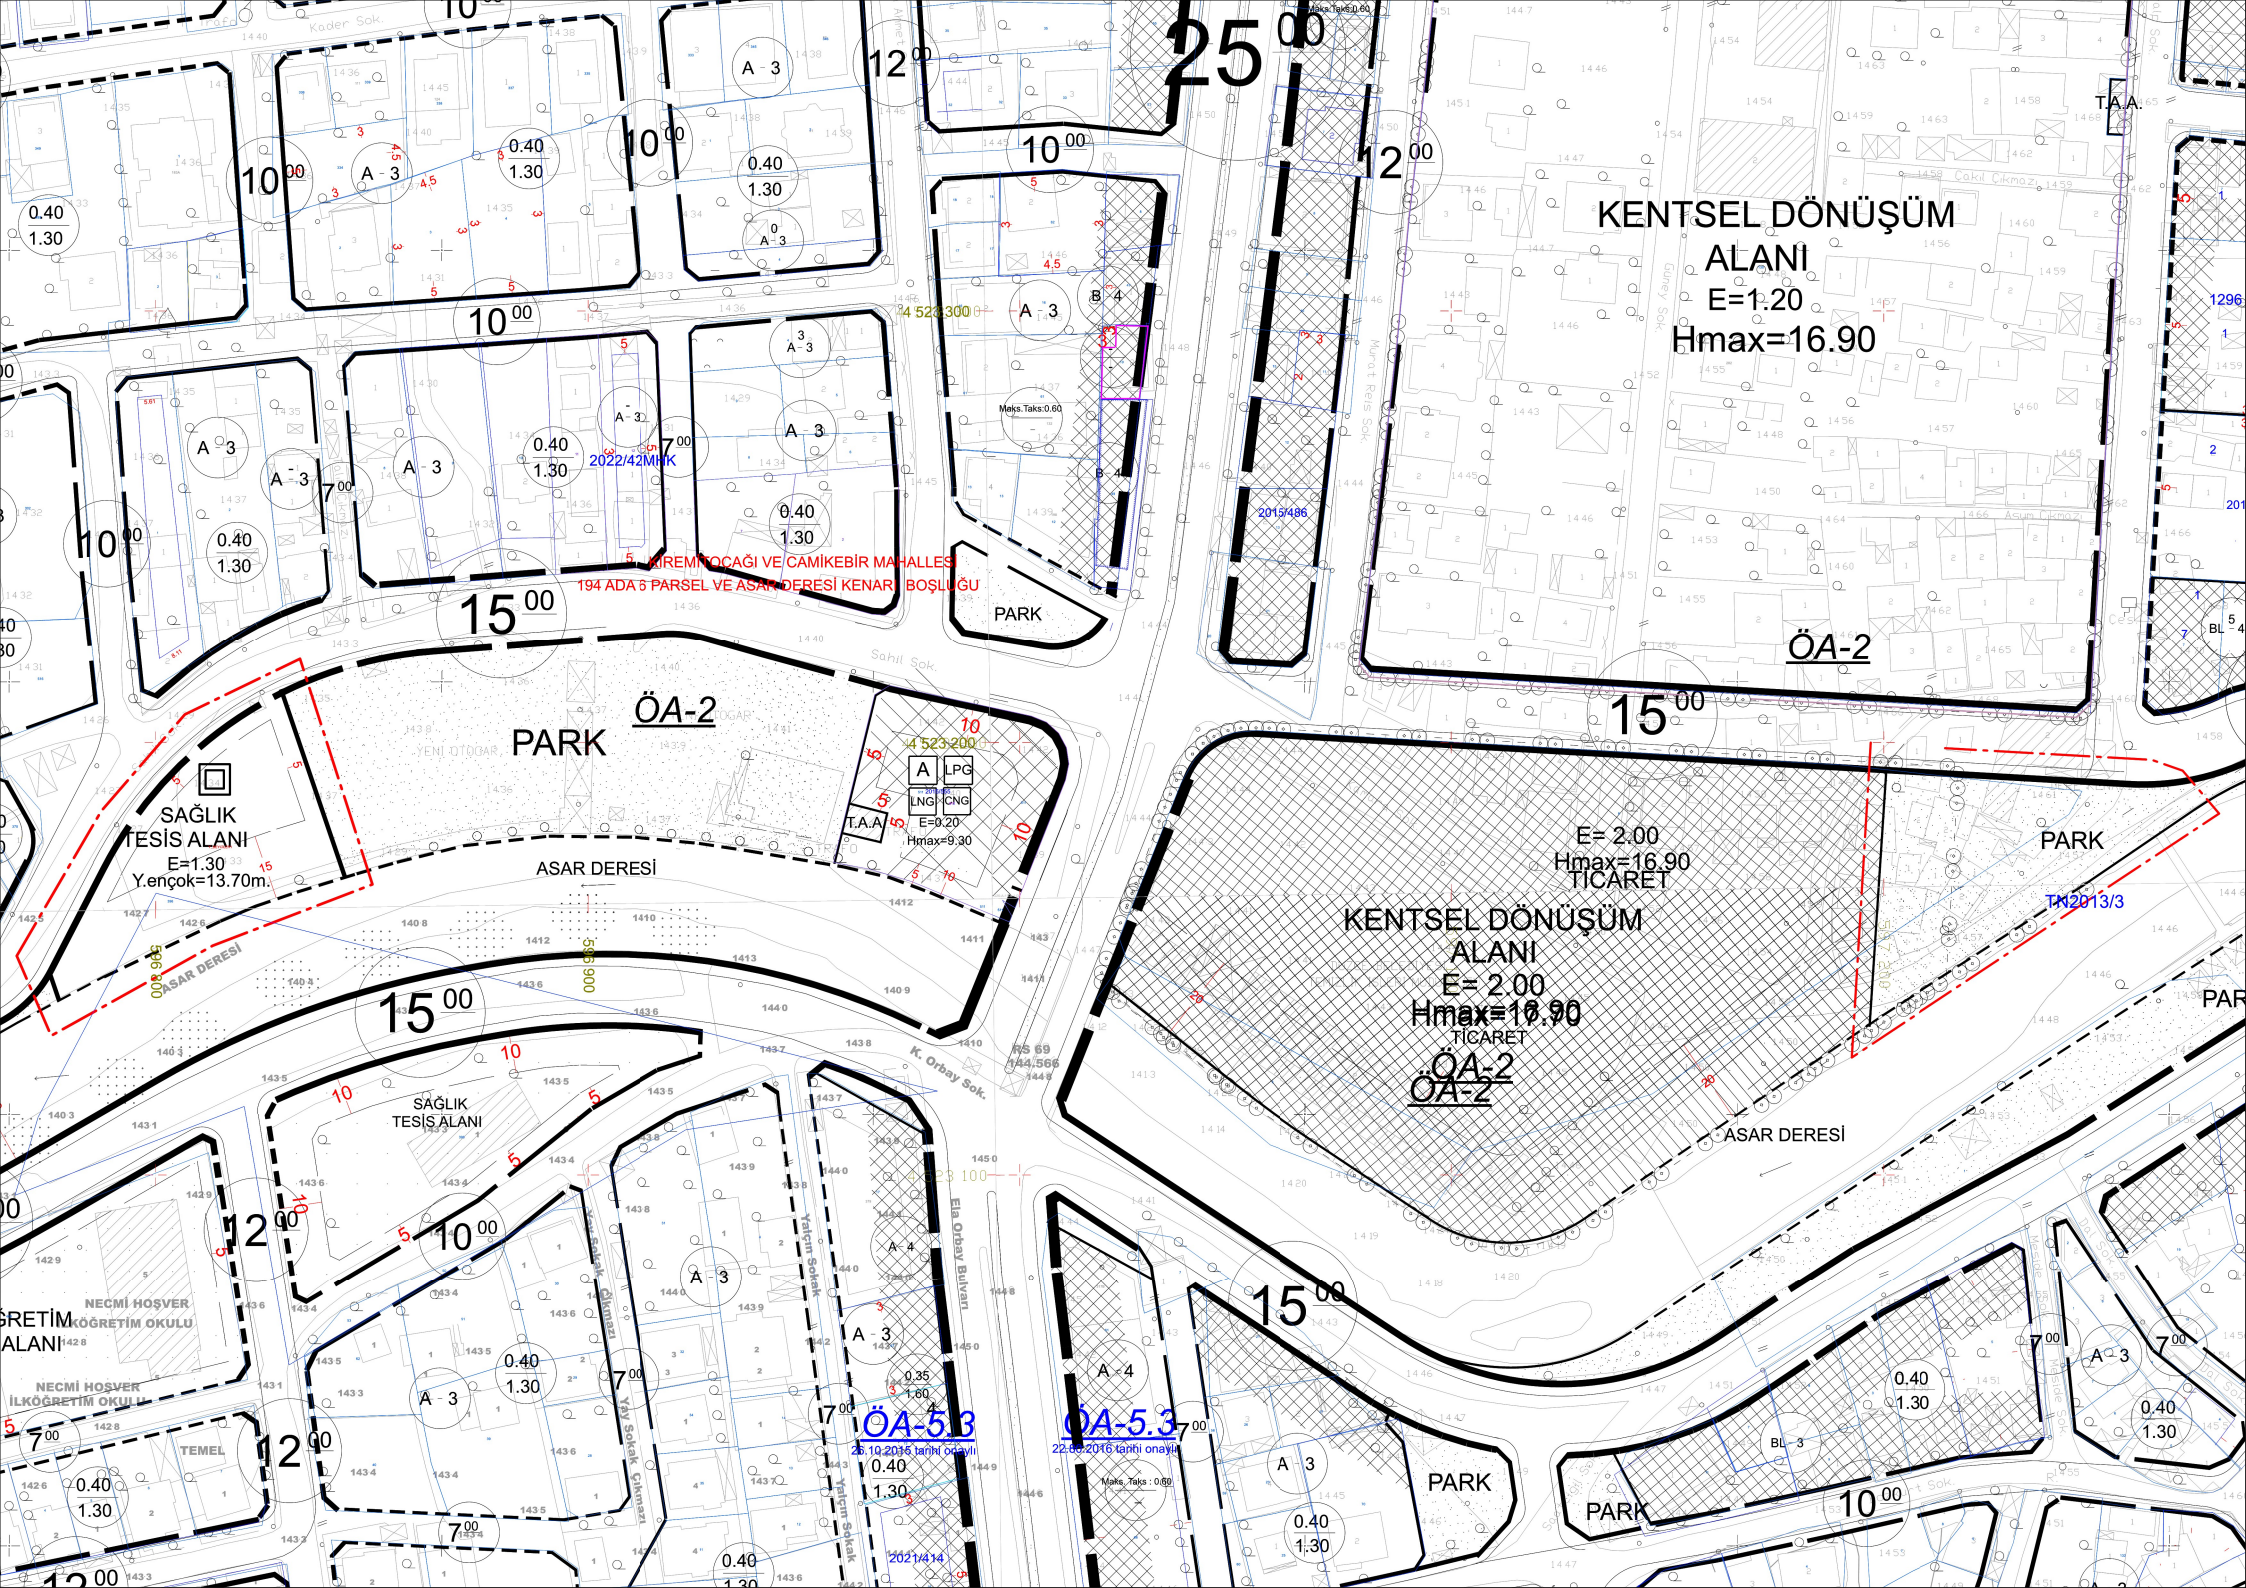

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI
E=1.20
Hmax=16.90
ÖA-2
PARK
SAĞLIK TESİS ALANI
E=1.30
Y.ençok=13.70m.
ASAR DERESİ
E=0.20
Hmax=9.30
E= 2.00
Hmax=16.90
TİCARET
KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI
E= 2.00
Hmax=16.90
TİCARET
ÖA-2
ÖA-5.3
26.10.2015 tarihi onaylı
ÖA-5.3
22.08.2016 tarihi onaylı
NECMİ HOŞVER İLKÖĞRETİM OKULU
TEMEL
2022/42MHK
2015/486
TN2013/3
2021/414